


PROJETO ELÉTRICO
Esc: 1/50


QUADRO DE CARGAS							
CD	Circ.	Lampadas	Tomadas	Total	Disj.	Cond.	Cabo
		65 W	100 W	Watts	Amperes	mm²	m
	A	6	-	390	25	4,0	60,00
	B	-	7	700	25	4,0	75,00
	TOTAL	6	7	1090	-	-	135

OBS: Do CD Existente até CD 30m de eletroduto e 60m de cabo D 10,0mm



- LEGENDA ELÉTRICO
- Ponto de Luz no teto
 - Tomada uso geral média, a 1,30m do piso
 - Interruptor de uma seção, a 1,30m do piso
 - Centro de Distribuição para 12 disjuntores
 - Eletroduto sobre Quadro de Distribuição
 - Fios fase, neutro, retorno, terra e paralelo

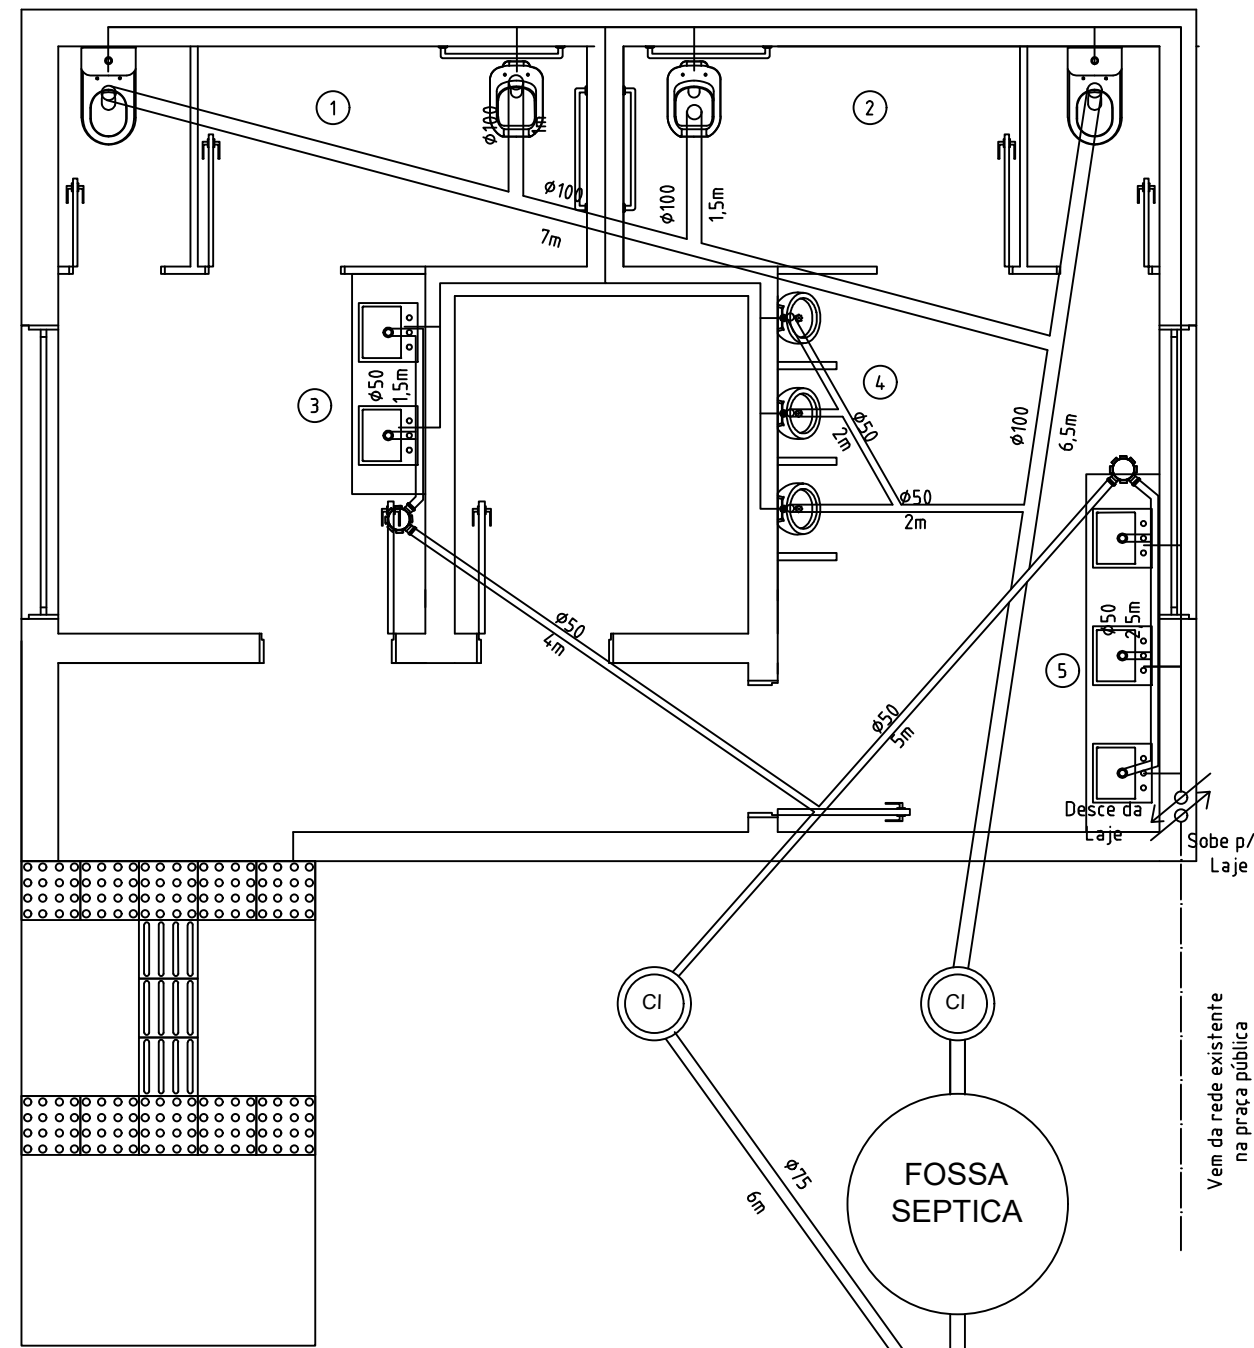

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Esc: 1/50





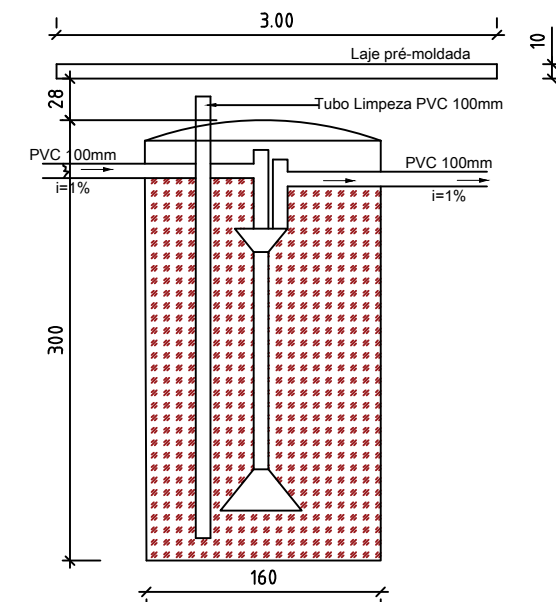


FOSSA SEPTICA, sem filtro, para 24 contribuintes, cilíndrica, com tampa em PEAD, capacidade de 4681L

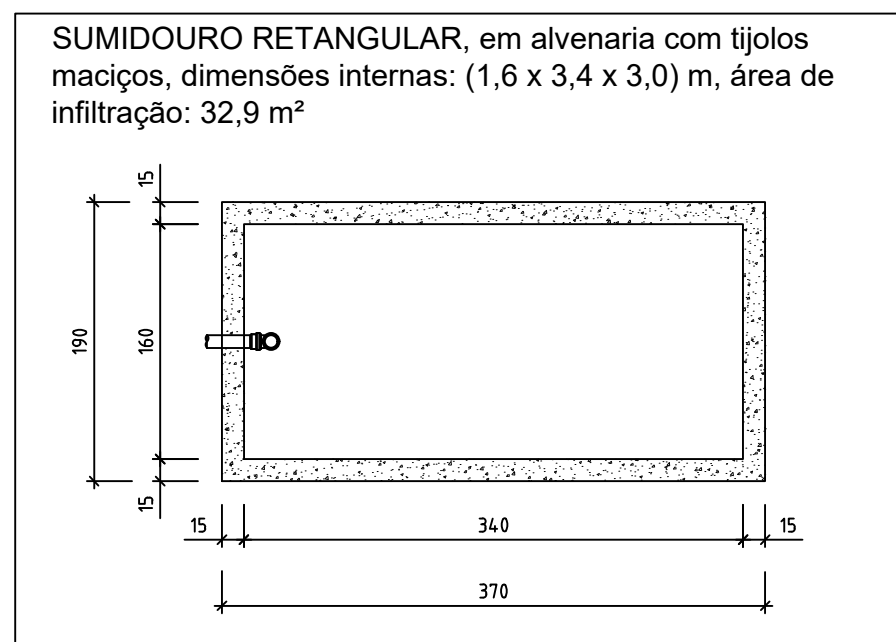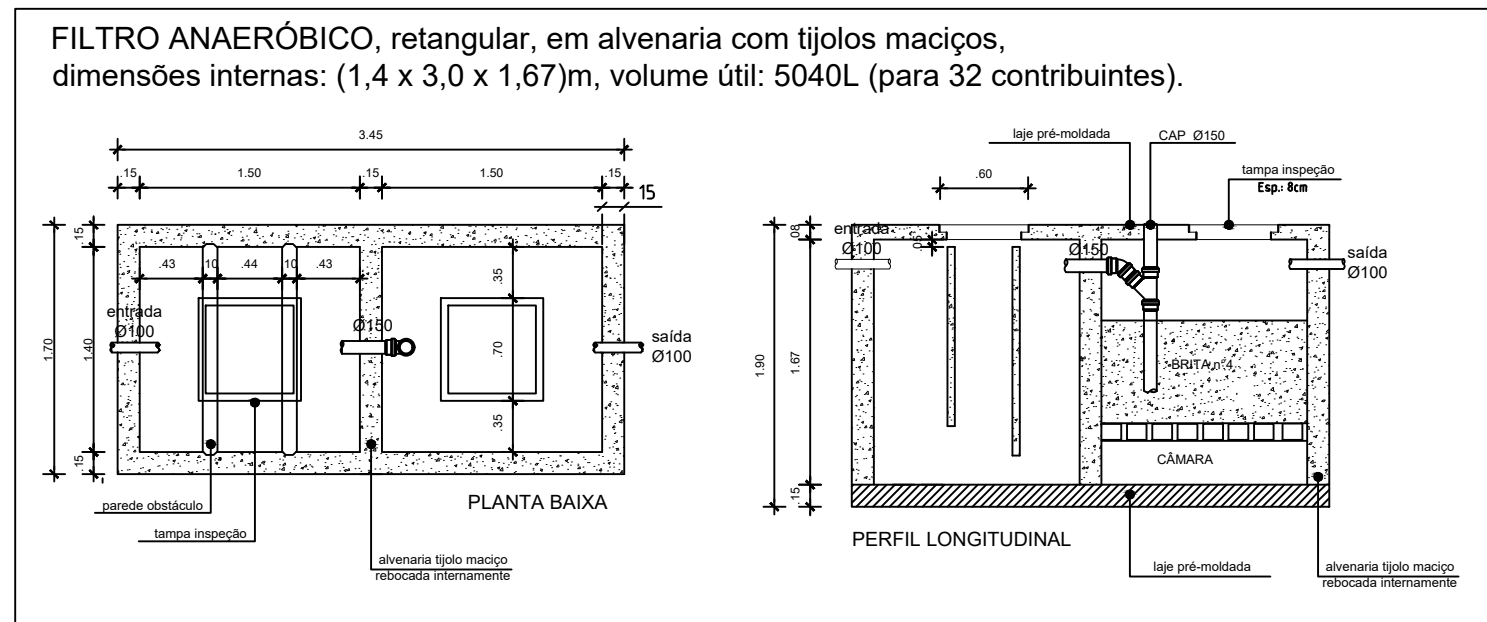


LEGENDA

- COLUNA DE ÁGUA FRIA
- RALO SIFONADO (100X40)mm 02 unid.
- CAIXA DE INSPEÇÃO (60X60)cm 02 unid.
- RAMAL DE ÁGUA FRIA Ø25mm (NO PISO) - PVC 12 m
- RAMAL DE ÁGUA FRIA Ø25mm (NA PAREDE) - PVC 28 m
- RAMAL DE ESGOTO - PVC - Ø 50 mm 10 m
- RAMAL DE ESGOTO - PVC - Ø 75 mm 06 m
- RAMAL DE ESGOTO - PVC - Ø 100 mm 16 m

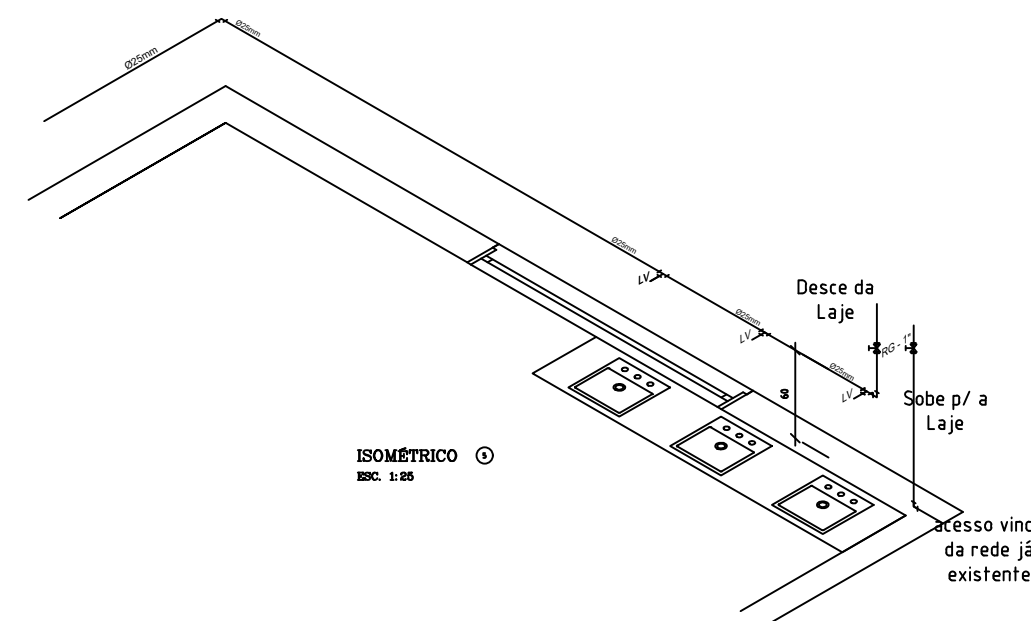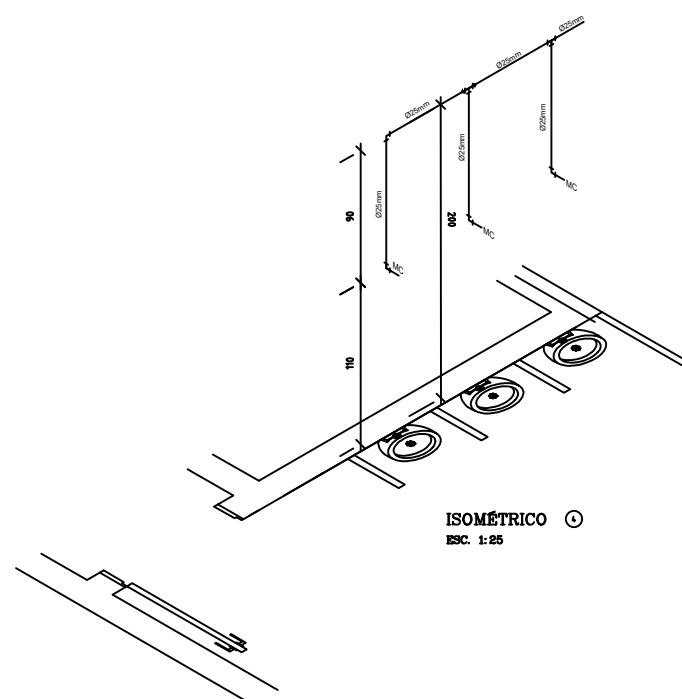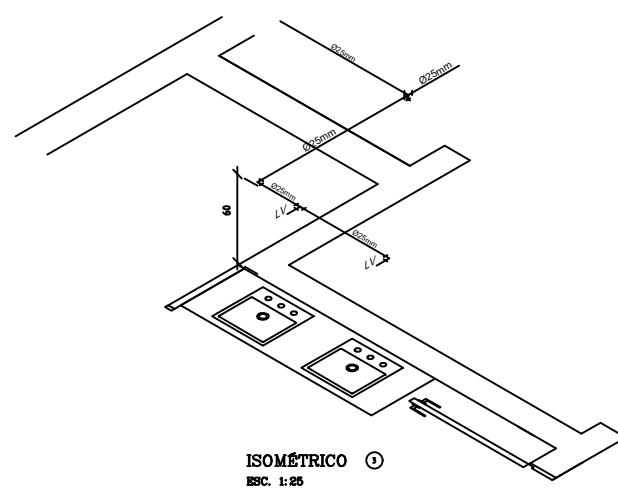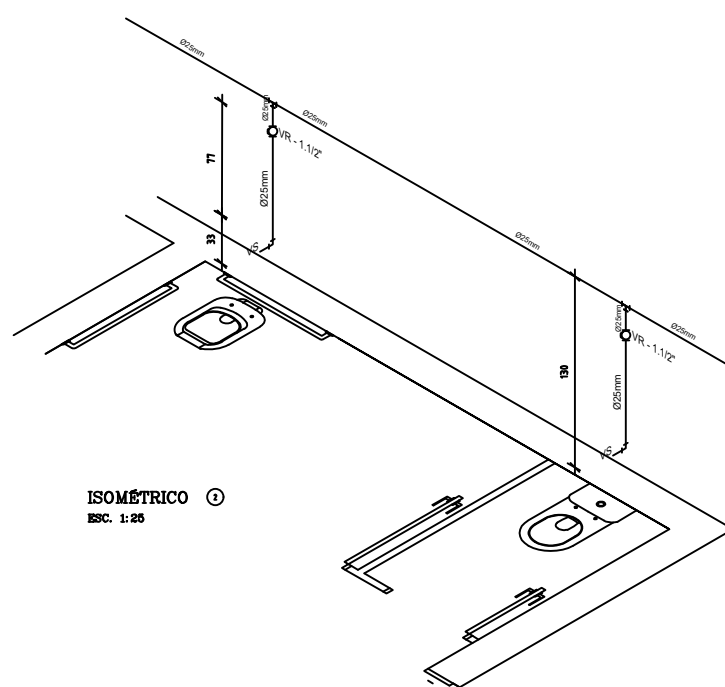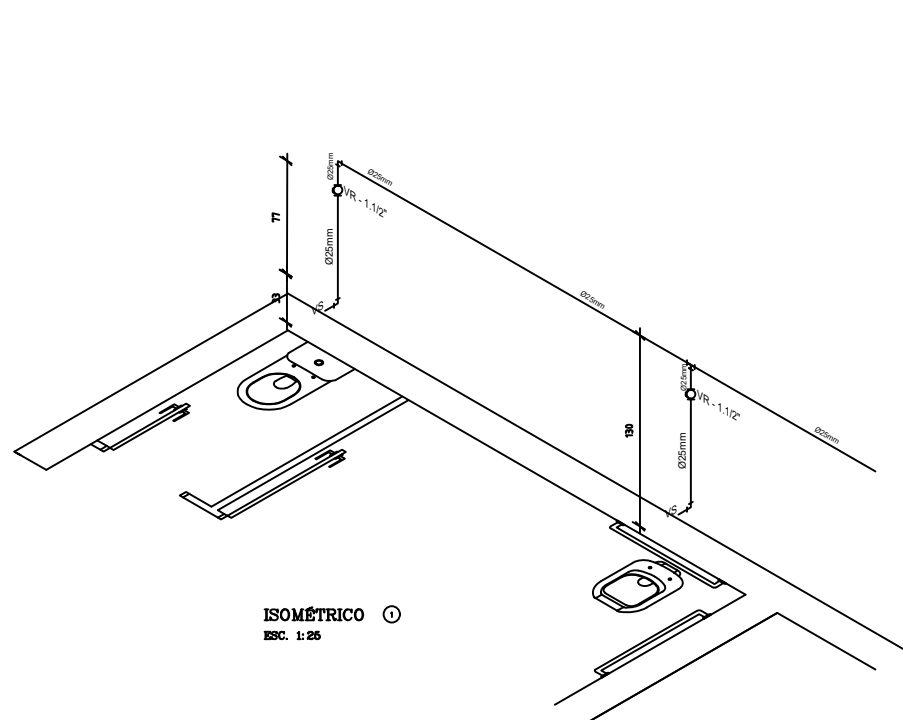

PERSPECTIVAS ISOMÉTRICA DE ÁGUA FRIA
Esc: 1/25

00	29/12/2021	Chagas_J	EMISSÃO INICIAL	
REVISÃO	DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO	RUBRICA
		Jonatas Martins das Chagas Engenheiro Civil - CREA 832462/44 Rua Santa Maria, Nº183, bairro Consoladora, Casca -RS Fone: 54 999690725 - CEP.: 99260 000 E-mail: proexataeng@gmail.com		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS Prefeito: MARCOS JOSÉ SCORSATTO				Endereço: Rua Arvorezinha, nº 1035, centro, Itapuca - RS
OBJETO/OBRA: REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA Frei Pio Bosqueti				Área: 4 6, 4 0 m² Desenho (CAD): Chagas_J
LOCAL: Rua Arvorezinha esquina com rua João Pagnussat, centro, Itapuca - RS				Data: Fevereiro/22
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, PISO PARA ÁREA DE SHOWS e PASSEIO				Projeto: 08-02-PRA
ASSUNTO: PROJETO ESTRUTURAL, HIDRSSANITÁRIO E ELÉTRICO				BANHEIROS 02/04